

Terndrup Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2024


Data fra 2023

Energi brugt per leveret varme: 1,31


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

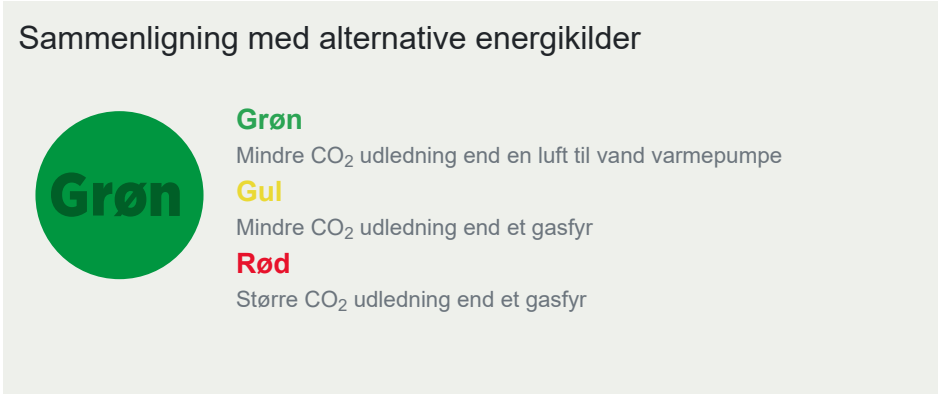

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

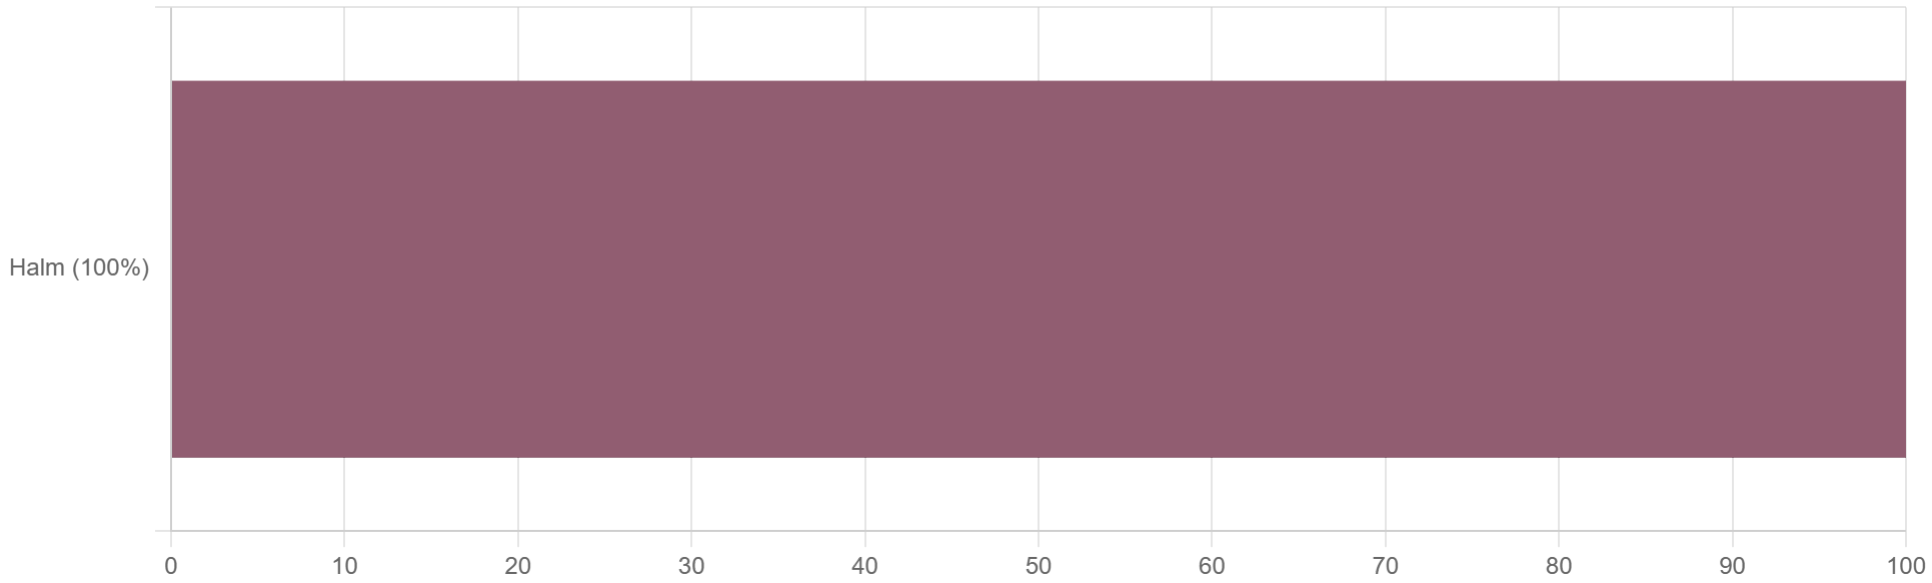

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	39,2	g/GJ	141,1	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,2	g/GJ	18,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,5	kg/GJ	8,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	150,1	g/GJ	540,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	117,5	g/GJ	423,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	424,1	g/GJ	1526,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,5	g/GJ	34,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	27,4	g/GJ	98,6	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Terndrup Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 15608943
Industriparken 30 | 9575 Terndrup
+45 98 33 66 33 | terndrup@terndrupfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirkksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.